




## ADAPTADOR DEL CABLE C

Guía de instalación

Guías y soporte en línea

resideo.com



M38945



33-00618S-03


## Descripción general

Este producto incluye un cable de alimentación C (común) para alimentar el termostato. Instálelo solamente si no tiene un cable de alimentación C disponible para conectar al termostato.

### COMPROBACIÓN DEL PANEL DE CONTROL DE ZONAS


En el caso de sistemas con zona, instale el adaptador del cable C entre el termostato y el panel de zonas, **NO** entre el panel de zonas y el equipo de climatización (HVAC).

ANTES

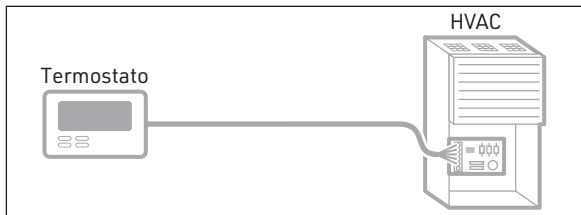


MS38946

DESPUÉS

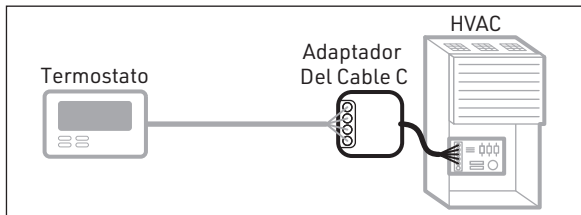

MS38947

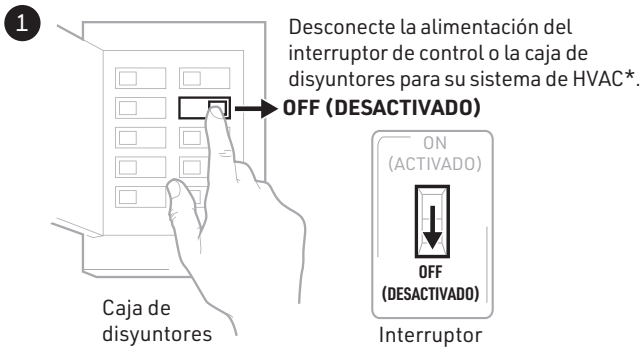

1 Desconecte la alimentación del interruptor de control o la caja de disyuntores para su sistema de HVAC\*.

**OFF (DESACTIVADO)**



Interruptor


\* Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés)

MS38948




2 Retire el termostato antiguo de la placa de pared.

**⚠ No quite ningún cable aún.**



M38949

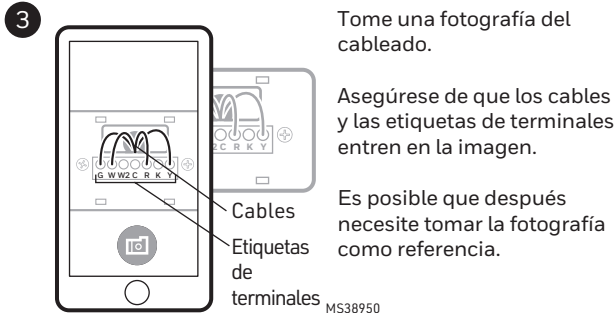


3 Tome una fotografía del cableado.

Asegúrese de que los cables y las etiquetas de terminales entren en la imagen.

Es posible que después necesite tomar la fotografía como referencia.

Cables  
Etiquetas de terminales

MS38950

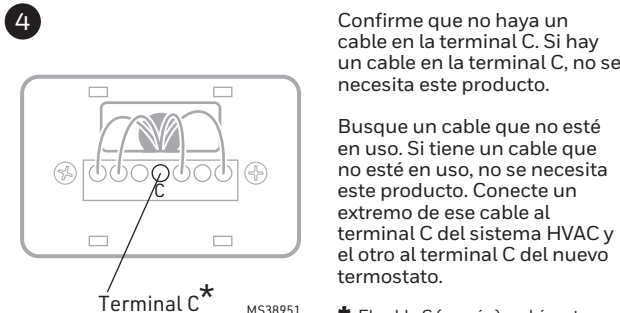


4 Confirme que no haya un cable en la terminal C. Si hay un cable en la terminal C, no se necesita este producto.


Busque un cable que no esté en uso. Si tiene un cable que no esté en uso, no se necesita este producto. Conecte un extremo de ese cable al terminal C del sistema HVAC y el otro al terminal C del nuevo termostato.

\* El cable C (común) podría estar etiquetado como B en lugar de C en algunos termostatos.

MS38951




Diríjase a su sistema de HVAC. Puede encontrarse en el ático, espacios donde se debe avanzar arrastrándose o el sótano.

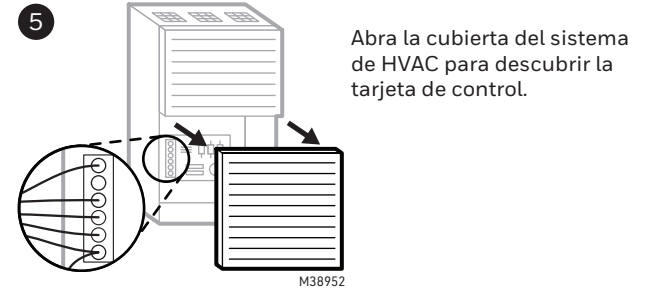

5 Abra la cubierta del sistema de HVAC para descubrir la tarjeta de control.

M38952

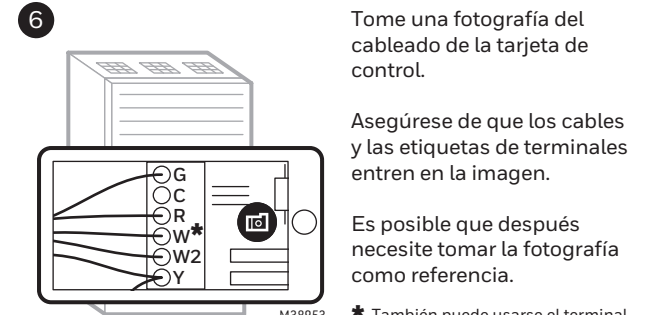


6 Tome una fotografía del cableado de la tarjeta de control.

Asegúrese de que los cables y las etiquetas de terminales entren en la imagen.


Es posible que después necesite tomar la fotografía como referencia.

\* También puede usarse el terminal O o B.

M38953

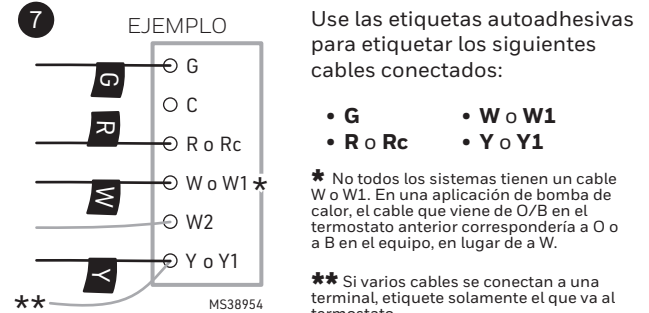

EJEMPLO




Use las etiquetas autoadhesivas para etiquetar los siguientes cables conectados:

- G
- R o Rc
- W o W1
- Y o Y1


\* No todos los sistemas tienen un cable W o W1. En una aplicación de bomba de calor, el cable que viene de O/B en el termostato anterior correspondería a O o a B en el equipo, en lugar de a W.

\*\* Si varios cables se conectan a una terminal, etiquete solamente el que va al termostato.

MS38954

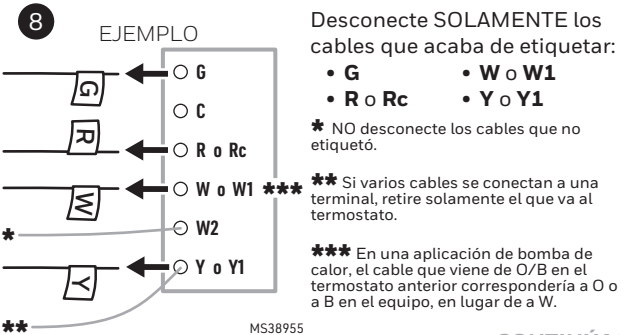

EJEMPLO



Desconecte **SOLAMENTE** los cables que acaba de etiquetar:

- G
- R o Rc
- W o W1
- Y o Y1


\* **NO** desconecte los cables que no etiquetó.

\*\* Si varios cables se conectan a una terminal, retire solamente el que va al termostato.


\*\*\* En una aplicación de bomba de calor, el cable que viene de O/B en el termostato anterior correspondería a O o a B en el equipo, en lugar de a W.

MS38955

9

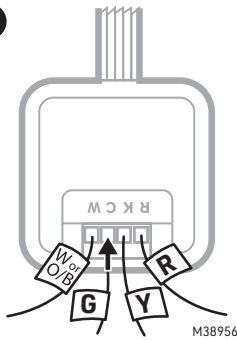


Inserte los cables que recién desconectó en las terminales del adaptador del cable C.

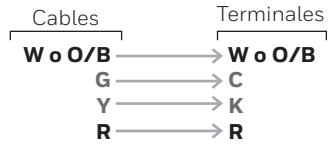

Esto convertirá a los cables G e Y en cables C y K.

M38956

10

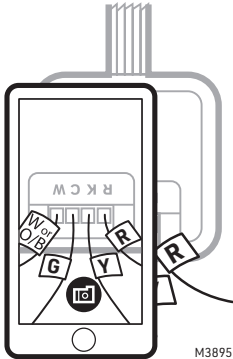


Tome una fotografía de los cables que insertó en el adaptador del cable C.

Asegúrese de que los cables y las etiquetas de terminales entren en la imagen.

Es posible que después necesite tomar la fotografía como referencia.

M38957

11

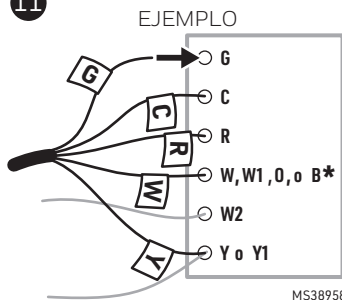


Conecte los cables que salen del lado del adaptador del cable C etiquetado "Equipo" a los terminales coincidentes en el tablero de control.

\* Si hay cables separados a W y a O, deje los cables W y O adheridos en el sistema de HVAC y no los conecte al adaptador del cable C.

MS38958


## 12 PUNTO DE COMPROBACIÓN

El adaptador del cable C está ahora instalado entre el cableado del termostato y el tablero de control.

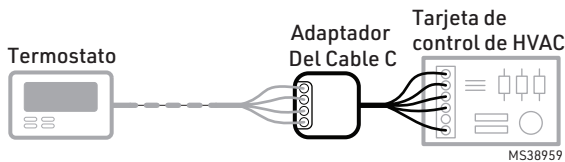

MS38959

13

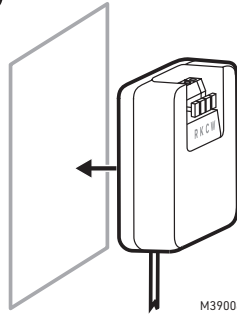


Antes de montar, compruebe que la superficie se encuentre limpia para asegurar una buena adherencia.

Fije el adaptador del cable C a la pared interior del horno usando el imán en la parte posterior del adaptador del cable C.

Nota: Las versiones anteriores de este producto tenían una almohadilla adhesiva y un soporte en lugar de un imán.

M39008

14



Cierre la cubierta del sistema de HVAC.

⚠ Deje la alimentación desconectada.


M38961

15



Diríjase nuevamente al termostato.

15




M38962

Etiquete los cables ahora convertidos según se muestra.



Los cables etiquetados como C y K son los que insertó en las terminales C y K en el paso 9.

16




M38963

Etiquete TODOS los cables restantes según sus terminales.

\* También puede usarse el terminal O/B.

17

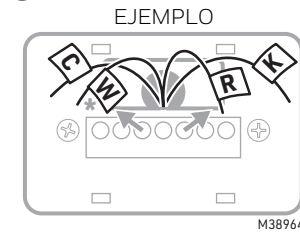


M38964

Confirme haber etiquetado **TODO** el cableado.

Desconecte los cables de la placa de pared antigua.

\* También puede usarse el terminal O/B.


## 18 PASOS SIGUIENTES



M38965


Consulte la guía de instalación del termostato nuevo a fin de obtener instrucciones detalladas para realizar las tareas que se incluyen a continuación.

A Retire la placa de pared antigua y monte la nueva.

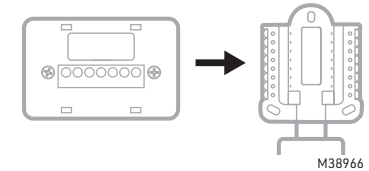

M38966

B Cablee el termostato nuevo.



M38967A

⚠ Consulte las etiquetas que colocó al insertar los cables.

Al terminar el cableado, debe tener cables en los terminales C y K.

No debe tener cables en los terminales Y o G.

C Para finalizar la instalación del termostato nuevo, fíjelo a la placa de pared, vuelva a conectar la alimentación y configure el termostato.

**resideo**

Resideo Technologies, Inc.  
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422  
1-800-468-1502

www.resideo.com 33-00618S-03 SA Rev. 05-23 | Impreso en EE. UU.

© 2023 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.