


Honeywell Home



Programmable
Digital
Thermostat

FocusPRO[®] 6000 Series


User Guide

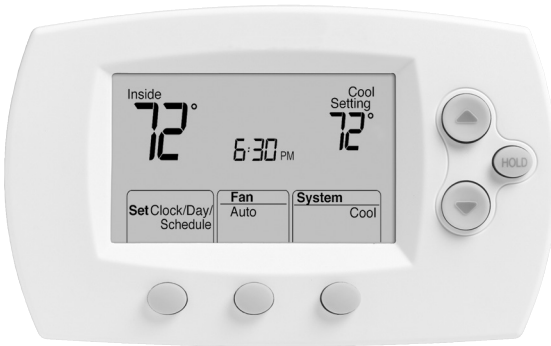


Read and save these instructions.

For help please visit honeywellhome.com/support

Thermostat controls

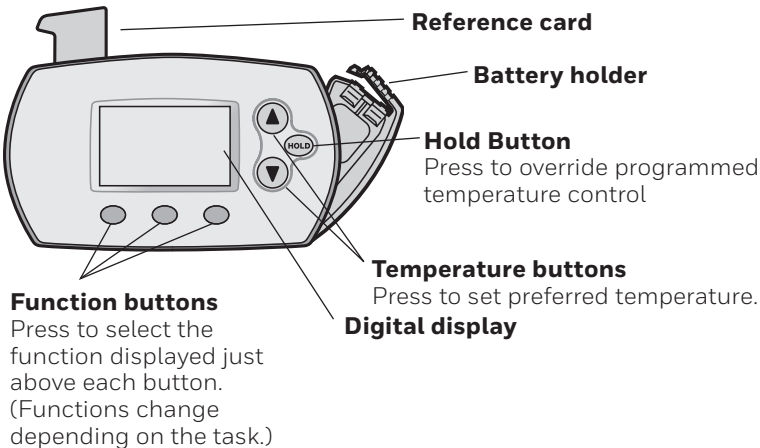

Display screen

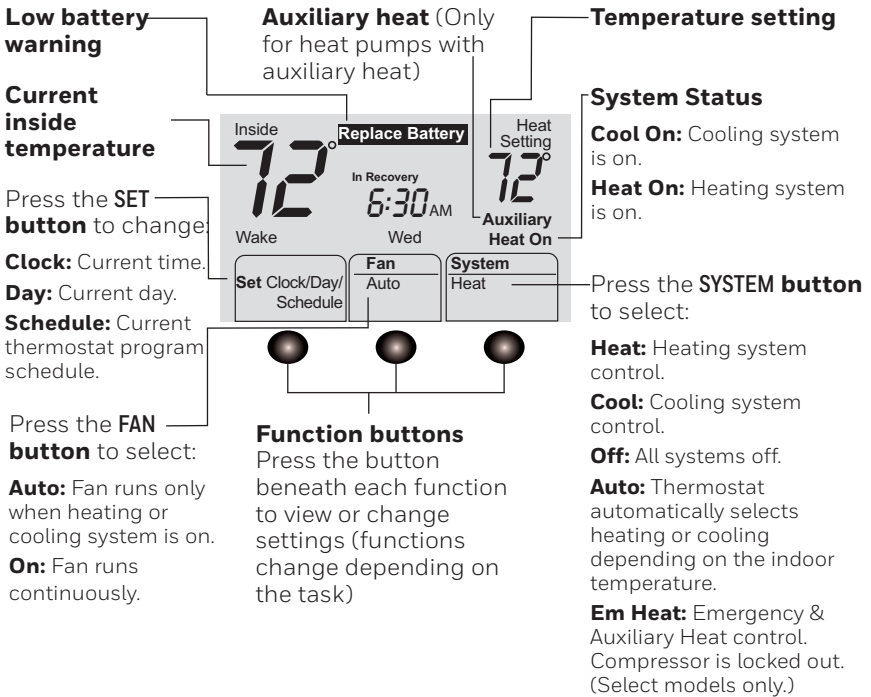

Program Schedule

You can program four time periods each day, with different settings for weekdays and weekends. We recommend the pre-set settings (shown in the table below), since they can reduce your heating/cooling expenses.

Wake - Set to the time you awaken and the temperature you want during the morning, until you leave for the day.

Leave - Set to the time you leave home and the temperature you want while you are away (usually an energy-saving level).

Return - Set to the time you return home and the temperature you want during the evening, until bedtime.


Sleep - Set to the time you go to bed and the temperature you want overnight (usually an energy-saving level).

NOTE: Leave and Return periods can be canceled on weekends.

	Heat	Cool
Wake (6:00 am)	70°	75°
Leave (8:00 am)	62°	83°
Return (6:00 pm)	70°	75°
Sleep (10:00 pm)	62°	78°

To adjust program schedules

1. Press **SET CLOCK/DAY/SCHEDULE**, then **SET SCHEDULE**.
2. Press ▲ or ▼ to set your weekday Wake time (Mon–Fri), then press **NEXT**.
3. Press ▲ or ▼ to set the temperature for this time period, then press **NEXT**.
4. Set time and temperature for the next time period (Leave). Repeat steps 2 and 3 for each weekday time period.
5. Press **NEXT** to set weekend time periods (Sat–Sun), then press **DONE** to save & exit.

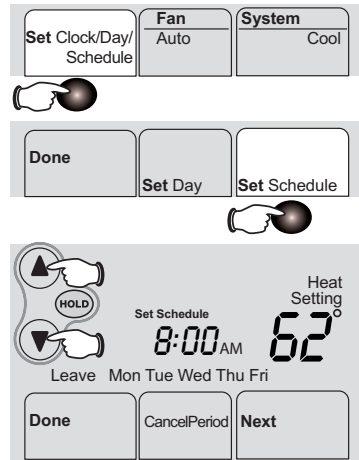

NOTE: Make sure the thermostat is set to the system you want to program (Heat or Cool).

NOTE: You can press **CANCEL PERIOD** to eliminate unwanted time periods (except Wake).


Program schedule override (temporary)

Press ▲ or ▼ to immediately adjust the temperature. This will temporarily override the temperature setting for the current time period.

The new temperature will be maintained only until the next programmed time period begins. For example, if you want to turn up the heat early in the morning, it will automatically be lowered later, when you leave for the day.

To cancel the temporary setting at any time, press **RUN SCHEDULE**.

NOTE: Make sure the thermostat is set to the system you want to control (heat, cool or auto).

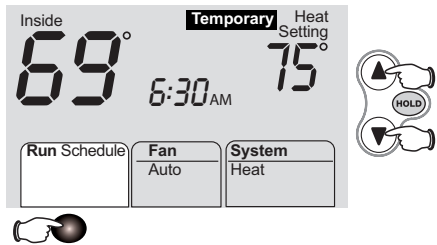


Program schedule override (permanent)

Press **HOLD** to permanently adjust the temperature. This will override the temperature settings for all time periods.

The “Hold” feature turns off the program schedule and allows you to adjust the thermostat manually, as needed.

Whatever temperature you set will be maintained 24 hours a day, until you manually change it, or press **RUN SCHEDULE** to cancel “Hold” and resume the programmed schedule.

NOTE: Make sure the thermostat is set to the system you want to control (heat, cool or auto).

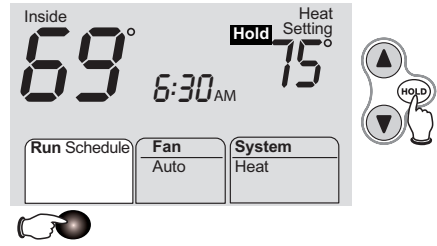

Auto changeover (heat/cool)


Auto Changeover is a feature used in climates where both air conditioning and heating are used on the same day. When the system is set to Auto, the thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature.

Heat and cool settings must be at least 3 degrees apart. The thermostat will automatically adjust settings to maintain this 3-degree separation (called “deadband”).

The 3-degree separation between heating and cooling set temperatures is fixed, and cannot be changed.

1. Press system button until screen displays “Auto”.


NOTE: The Auto system setting may not appear, depending on how your thermostat was installed

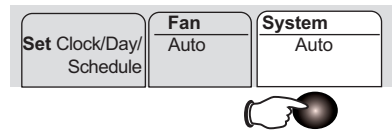

Built-in compressor protection

Damage can occur if the compressor is restarted too soon after shutdown. This feature forces the compressor to wait for a few minutes before restarting.

During the wait time, the display will flash the message Cool On (or Heat On if you have a heat pump). When the safe wait time has elapsed, the message stops flashing and the compressor turns on.

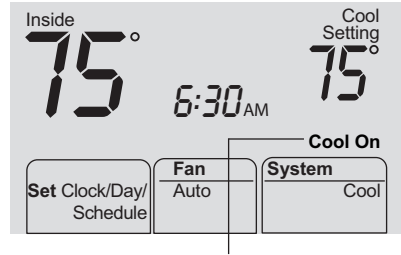

Message flashes until safe restart time has elapsed.

Adaptive Intelligent Recovery™

Adaptive Intelligent Recovery eliminates guesswork when setting your schedule. It allows the thermostat to “learn” how long your furnace and air conditioner take to reach the temperature you want.

Just set your program schedule to the time you want the house to reach your desired temperature. The thermostat then turns on the heating or cooling at just the right time to reach your scheduled temperature at your scheduled time.

For example: Set the Wake time to 6 am and the temperature to 70°. The heat will come on before 6 am, so the temperature is 70° by the time you wake at 6.

Note: When Adaptive Intelligent Recovery is in effect, the thermostat will display “In Recovery”.

Battery replacement


Batteries are optional (to provide backup power) if your thermostat was wired to run on AC power when installed.

Install fresh batteries immediately when the **REPLACE BATTERY** warning begins flashing. The warning flashes about two months before the batteries are depleted.


Even if the warning does not appear, you should replace batteries once a year, or before leaving home for more than a month.

If batteries are inserted within two minutes, the time and day will not have to be reset. All other settings are permanently stored in memory, and do not require battery power.

Press and pull to remove.

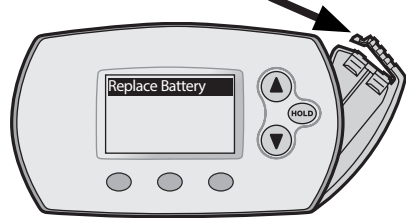

Insert fresh AA alkaline batteries, then reinstall battery holder.




Customer assistance

For assistance with this product, please visit honeywellhome.com/support.

Press and pull to remove.



Turn thermostat over to find model number and date code.

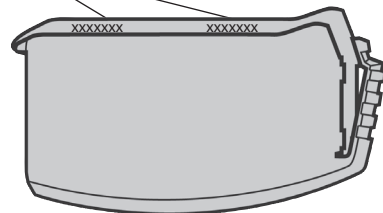

CAUTION

Equipment damage hazard

To prevent possible compressor damage, do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).

Troubleshooting

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is blank

- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating & cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.
- Make sure fresh AA alkaline batteries (depending on model) are correctly installed (see page 6).

Heating or cooling system does not respond

- Press **SYSTEM** button to set system Heat (see page 2). Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature.
- Press **SYSTEM** button to set system to Cool (see page 2). Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature.
- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating & cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.
- Wait 5 minutes for the system to respond.

Temperature settings do not change

Make sure heating and cooling temperatures are set to acceptable ranges:

- Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C).
- Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C).

“Cool On” or “Heat On” is flashing

- Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor (see page 5).

To restore default settings

Follow these steps to restore default settings:

1. Press **SET CLOCK/DAY/SCHEDULE**.
2. Press **SET SCHEDULE**.
3. Press **DONE** and **NEXT** at the same time for 4 seconds.

5-year limited warranty

For Warranty information go to honeywellhome.com/support.



resideo

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com 69-1921EFS-09 M.S. Rev. 07-20 | Printed in United States.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN
©2020 Resideo Technologies, Inc. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
All rights reserved.




69-1921EFS-09



Thermostat
numérique
programmable

FocusPRO® 6000 Série


Guide de l'utilisateur

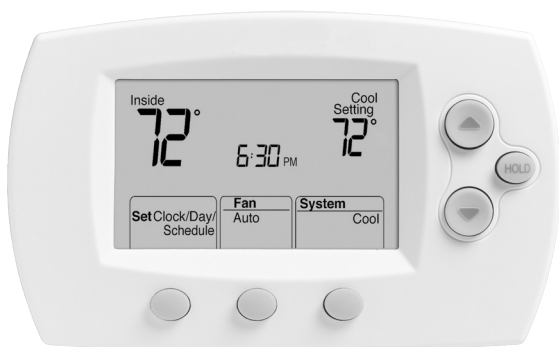

Veillez lire le mode d'emploi et le conserver en lieu sûr.

Pour obtenir de l'aide veuillez visiter honeywellhome.com/support

Commandes de thermostat

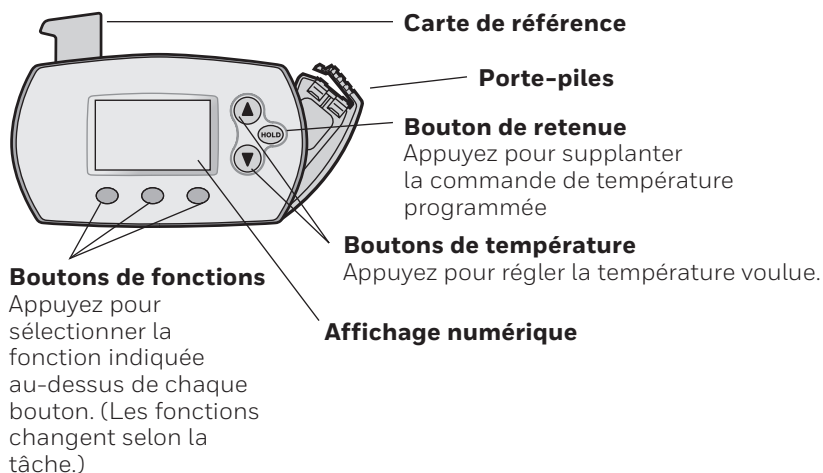

Écran d'affichage

Avertissement de piles faibles

Température intérieure actuelle

Appuyez sur le bouton **SET** pour modifier :

Horloge : Heure actuelle.
Jour : Jour actuel.
Programme : Horaire de programmation actuel du thermostat.

Appuyez sur le bouton **FAN** pour sélectionner :

Auto : Ventilateur fonctionne seulement quand le système de chauffage ou de refroidissement est en marche.
On : Le ventilateur fonctionne sans interruption.

Chauffage auxiliaire
 (Seulement pour thermopompes avec chauffage auxiliaire)

Réglage de température

État du système
Cool On : Le système de refroidissement est en marche.
Heat On : Le système de chauffage est en marche.

Appuyez sur le bouton **SYSTEM** pour sélectionner :

Heat : Commande le système de chauffage.
Cool : Commande le système de refroidissement.
Off : Tous les systèmes sont à l'arrêt.
Auto : Le thermostat sélectionne automatiquement le chauffage ou la climatisation en fonction de la température intérieure.
Em Heat : Commande le fonctionnement du système de chauffage d'urgence et du système de chauffage d'appoint. Le compresseur est mis sous sécurité. (Certains modèles seulement.)

Boutons de fonctions
 Appuyez sur le boutons en-dessous de chaque fonction pour afficher ou modifier les réglages (les fonctions changent selon la tâche)

Horaire de programmation

Vous pouvez programmer quatre périodes de temps par jour avec des réglages différents pour les jours de semaine et les fins de semaine. Nous recommandons ces pré-réglages (illustrés dans le tableau ci-dessous) puisqu'ils peuvent réduire les dépenses de chauffage et de refroidissement.

Wake (Lever) - Réglez à l'heure du lever et à la température voulue le matin, jusqu'à votre départ.

Leave (Départ) - Réglez à l'heure du départ de la maison et à la température voulue durant votre absence (en règle générale, un niveau d'économie d'énergie).

Return (Retour) - Réglez à l'heure de votre retour à la maison et à la température que vous voulez durant la soirée, jusqu'au coucher.


Sleep (Sommeil) - Réglez à l'heure du coucher et à la température voulue durant votre sommeil (en règle générale, un niveau d'économie d'énergie).

REMARQUE : Les périodes de départ et de retour peuvent être annulées les fins de semaine.

	Chauffage	Climatisation
Lever (06:00)	70°	75°
Départ (08:00)	62°	83°
Retour (18:00)	70°	75°
Sommeil (22:00)	62°	78°

Pour régler les horaires programmés

1. Appuyez sur **SET CLOCK/DAY/SCHEDULE**, puis **SET SCHEDULE**.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure du lever en semaine Heure du lever (lun.–ven.), puis appuyez sur **NEXT**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la température pour cette période, puis appuyez sur **NEXT**.
4. Réglez l'heure et la température pour la période suivante (Départ). Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque période de jour de semaine.
5. Appuyez sur **NEXT** pour régler les périodes des jours de fin de semaine (sam.–dim.), puis appuyez sur **DONE** pour enregistrer les changements et quitter la fonction.

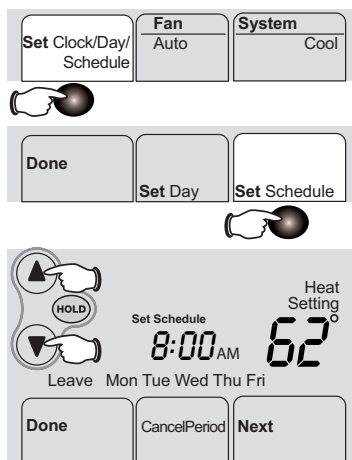

REMARQUE : Assurez-vous que le thermostat est réglé sur le système que vous souhaitez programmer (chauffage ou climatisation).

REMARQUE : Assurez-vous que vous pouvez appuyer sur **CANCEL PERIOD** pour éliminer les périodes non désirées (sauf le lever (Wake)).


Dérogação (temporaire) au programme

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la température immédiatement. Cela déroge temporairement le réglage de température de la période actuelle.

La nouvelle température sera maintenue jusqu'au début de la prochaine période programmée. Par exemple, si vous voulez augmenter la température tôt le matin, elle sera automatiquement réduite plus tard, lorsque vous sortez pour la journée.

Pour annuler un réglage temporaire en tout temps, appuyez sur **RUN SCHEDULE**.

REMARQUE : Assurez-vous que le thermostat est réglé sur le système que vous souhaitez commander (chauffage, climatisation ou automatique).

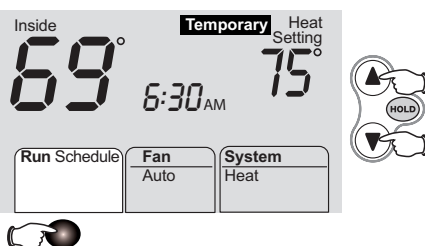


Dérogation (permanente) au programme

Appuyez sur **HOLD** pour régler la température de façon permanente. Cela dérogera les réglages de température pour toutes les périodes.

La fonction de retenue (Hold) interrompt l'horaire programmé et vous permet de régler le thermostat manuellement, au besoin.

La température choisie est maintenue 24 heures par jour jusqu'à ce que vous la modifiez manuellement, ou que vous appuyiez sur **RUN SCHEDULE** pour annuler la fonction de maintien et reprendre l'horaire programmé.

REMARQUE : Assurez-vous que le thermostat est réglé sur le système que vous souhaitez commander (chauffage, climatisation ou automatique).

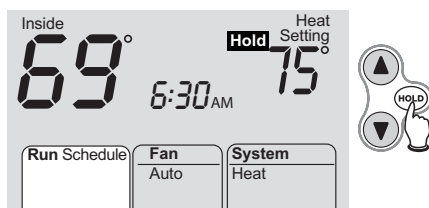


Substitution automatique (heat/cool)

La substitution automatique est une caractéristique utilisée dans les climats où la climatisation et le chauffage sont utilisés le même jour. Lorsque le système est réglé à Auto, le thermostat sélectionne automatiquement le chauffage ou la climatisation selon la température intérieure.

L'écart entre les réglages de chauffage et de climatisation doit être de 3 degrés. Le thermostat fait automatiquement les réglages pour maintenir cet écart de 3 degrés (appelé la « zone morte »).

L'écart de 3 degrés entre les températures de chauffage et de climatisation est fixe et ne peut pas être modifié.

1. Appuyez jusqu'à ce que "Auto" s'affiche à l'écran.




REMARQUE : Le réglage de système Auto peut ne pas s'afficher, selon la manière dont votre thermostat a été installé.

Protection du compresseur intégrée

Des dommages peuvent survenir si on redémarre le compresseur trop rapidement après une interruption. La fonction contraint le compresseur à attendre quelques minutes avant de redémarrer.

Durant l'attente, le message Cool On ou Heat On clignotera à l'écran (si vous avez une thermopompe). Lorsque le temps de protection sera écoulé, le message cessera de clignoter et le compresseur démarrera.

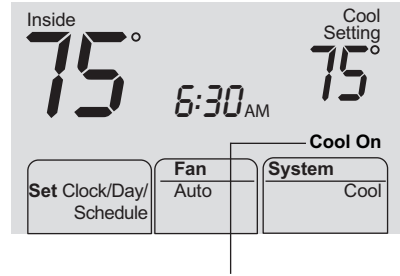

Le message clignote jusqu'à ce que vous puissiez redémarrer le système en toute sécurité.

Adaptive Intelligent Recovery™

La Adaptive Intelligent Recovery élimine l'incertitude lorsque vous réglez votre horaire. Elle permet au thermostat « d'apprendre » combien de temps il faut à la fournaise et au climatiseur pour atteindre la température voulue.

Vous n'avez qu'à programmer l'horaire à l'heure que vous voulez que votre demeure atteigne la température désirée. Le thermostat met alors le chauffage ou la climatisation en fonction juste à temps pour atteindre la température voulue à l'heure prévue.

Par exemple : Réglez l'heure de réveil à 6:00 et la température à 21 °C (70 °F). Le chauffage démarrera avant 6:00 afin que la température soit à 21 °C lorsque vous vous lèverez à 6:00.

REMARQUE : Lorsque la Adaptive Intelligent Recovery est en fonction, le thermostat affiche « In Recovery ».

Remplacement des piles


Les piles sont facultatives (pour fournir l'alimentation d'appoint) si votre thermostat est câblé à l'installation pour être alimenté du CA.

Installez des piles neuves aussitôt que l'avertissement **REPLACE BATTERY** se met à clignoter. L'avertissement commence à clignoter environ deux mois avant que les piles soient complètement épuisées.


Même si l'avertissement n'apparaît pas, il faut remplacer les piles une fois par année, ou avant une absence de plus d'un mois.

Si les piles sont installées dans les deux minutes, l'heure et le jour n'auront pas à être réinitialisés. Tous les autres réglages sont intégrés de façon permanente à la mémoire, ils ne nécessitent pas d'alimentation par les piles.

Saisissez et tirez pour enlever

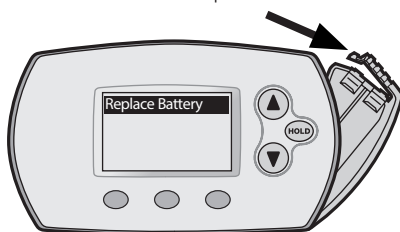


Installez des piles alcalines AA neuves et réinstallez le porte-piles.




Assistance à la clientèle

Pour obtenir de l'aide avec ce produit, consultez le <http://honeywellhome.com/support>

Saisissez et tirez pour enlever

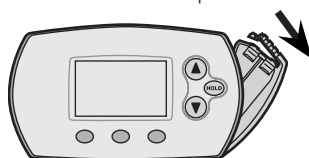

Retournez le thermostat pour trouver le numéro de modèle et le code de date.

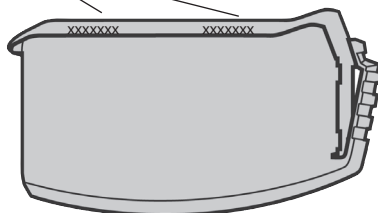

MISE EN GARDE

Risque De Dommages Au Matériel.

Pour prévenir des dommages potentiels au compresseur, ne pas faire fonctionner le système de climatisation lorsque la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).

En cas de problème

Si le thermostat cause des ennuis, essayez l'une de ces suggestions. La plupart des problèmes peuvent être réglés rapidement et facilement.

- L'écran est vide**
- Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez si nécessaire.
 - Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du système de chauffage et de climatisation est en marche.
 - Assurez-vous que la porte du système de chauffage est bien fermée.
 - Assurez-vous que les piles alcalines AA (selon le modèle) ont été bien installées (voir page 3).

- Le système de chauffage ou de climatisation ne fonctionne pas**
- Appuyez sur la touche **SYSTEM** pour régler le système à Heat (voir page 2). Assurez-vous que la température réglée est supérieure à la température intérieure.
 - Appuyez sur la touche **SYSTEM** pour régler le système à Cool (voir page 2). Assurez-vous que la température réglée est inférieure à la température intérieure.
 - Vérifiez le disjoncteur et réinitialiser si nécessaire.
 - Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du système de chauffage et de climatisation est en marche.
 - Assurez-vous que la porte du système de chauffage est bien fermée.
 - Attendez 5 minutes que le système se mette en marche.

- Les réglages de la température ne changent pas**
- Assurez-vous que le réglage des températures de chauffage et de climatisation est acceptable :
- Chauffage : 4,5 ° à 32 °C (40 ° à 90 °F)
 - Climatisation : 10 ° à 37 °C (50 ° à 99 °F)

- Les messages « Cool On » ou « Heat On » clignotent**
- La fonction de protection du compresseur est activée. Attendez 5 minutes que le système redémarre en toute sécurité, sans endommager le compresseur (voir page 3).

- Rétablir les réglages par défaut**
- Suivez ces étapes pour rétablir les réglages par défaut:
1. Appuyez sur **SET CLOCK/DAY/SCHEDULE**.
 2. Appuyez sur **SET SCHEDULE**.
 3. Appuyez sur **DONE** et **NEXT** simultanément pendant 4 secondes.

Garantie limitée de 5 ans

Vous trouverez l'information sur la garantie à l'adresse honeywellhome.com/support.



resideo

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com 69-1921EFS-09 M.S. Rev. 07-20 | Printed in United States.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN ©2020 Resideo Technologies, Inc. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc. All rights reserved.



69-1921EFS-09


Honeywell Home



Termostato
digital
programable

FocusPRO®
6000 Serie


Guía del usuario

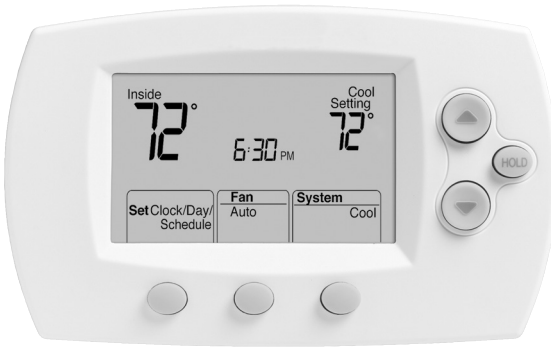

Lea y guarde estas instrucciones.

Para obtener ayuda, visite honeywellhome.com/support

Controles del termostato

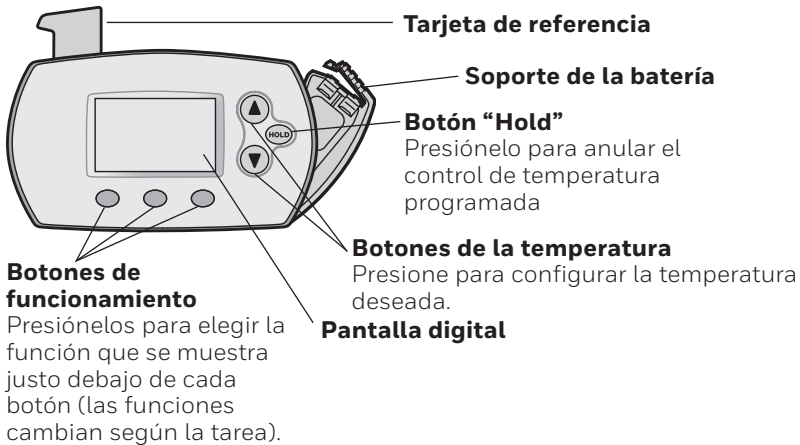


Pantalla de visualización

Aviso de batería baja

Función "Auxiliary heat" (calor auxiliar) (solamente para bombas de calor con calor auxiliar)

Configuración de temperatura

Temperatura interior actual

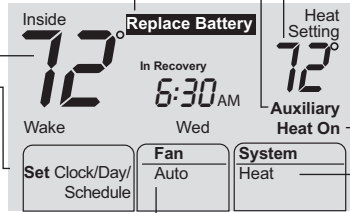

Estado del sistema

Cool On: El sistema de refrigeración está encendido.

Heat On: El sistema de calefacción está encendido.

Presione el **botón SET** (Configurar) para cambiar:

Reloj: Hora actual.

Día: Día actual.

Cronograma: Cronograma actual del programa del termostato

Presione el **botón "SYSTEM"** para elegir:

Heat: Controla el sistema de calefacción.

Cool: Controla el sistema de refrigeración.

Off: Apaga todos los sistemas.

Auto: termostato elige automáticamente cuándo calentar o enfriar, dependiendo de la temperatura interior.

Em Heat: Controla el calor de emergencia y auxiliar. El compresor se bloquea. (Solamente en los modelos superiores).

Presione el **botón "FAN"** para seleccionar:

Auto: El ventilador funciona solamente cuando la calefacción o el sistema de refrigeración están encendidos.

On: El ventilador funciona sin interrupción.

Botones de funcionamiento

Presione el botón detrás de cada función para ver o cambiar las configuraciones (las funciones cambian según la tarea)

Cronograma del programa

Puede programar cuatro períodos de tiempo por día, con diferentes configuraciones para los días de semana y los fines de semana.

Recomendamos estas configuraciones preestablecidas (se muestran en el cuadro a continuación), debido a que reducen los gastos de calefacción y refrigeración.

"WAKE" - Programe la hora en que se despierta y la temperatura que quiere durante la mañana, hasta que usted se va de su casa.

"LEAVE" - Programe la hora en que usted se va de su casa y la temperatura que quiere mientras no esté en su casa (por lo general, un nivel de ahorro de energía).

"RETURN" - Programe la hora en que regresa a su casa y la temperatura que quiere durante la tarde hasta que se va a dormir.

"SLEEP" - Programe la hora en que usted se va a dormir y la temperatura que quiere durante toda la noche (por lo general, un nivel de ahorro de energía).

NOTA: Los períodos de Leave (Salir) y Return (Regresar) se pueden cancelar en los fines de semana.


	"Heat"	"Cool"
"Wake" (6:00 a. m.)	70°	75°
"Leave" (8:00 a. m.)	62°	83°
"Return" (6:00 a. m.)	70°	75°
"Sleep" (10:00 a. m.)	62°	78°

Para ajustar los cronogramas del programa

1. Presione "SET CLOCK/DAY/SCHEDULE", luego, "SET SCHEDULE".
2. Presione ▲ o ▼ para configurar la hora en que se despierta los días de semana (de lunes a viernes), luego presione "NEXT".
3. Presione ▲ o ▼ para configurar la temperatura para este período de tiempo, luego, presione "NEXT".
4. Configure la hora y la temperatura para el próximo período de tiempo ("Leave"). Repita los pasos 2 y 3 para cada día de la semana.
5. Presione "NEXT" para configurar los días de fin de semana (sábado y domingo), luego, presione "DONE" para guardar y salir.

NOTA: Asegúrese de que el termostato esté configurado con el sistema que quiere programar (calor o frío).

NOTA: Puede presionar "CANCEL PERIOD" (cancelar período) para eliminar los períodos no deseados (excepto "Wake").

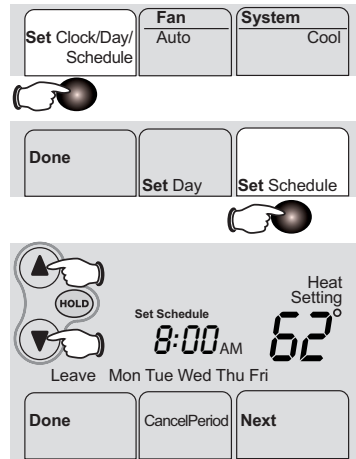


Programa la anulación del cronograma (temporario)

Presione ▲ o ▼ para ajustar la temperatura en forma inmediata. Esto anulará temporariamente la configuración de la temperatura para el período de tiempo actual.

La nueva temperatura se mantendrá solamente hasta que comience el próximo período programado. Por ejemplo, si quiere aumentar el calor a la mañana temprano, disminuirá automáticamente más tarde, cuando usted se vaya de su casa.

Para cancelar la configuración en cualquier momento, presione "RUN SCHEDULE".

NOTA: Asegúrese de que el termostato esté configurado con el sistema que quiere usted controlar (calor, frío o automático).

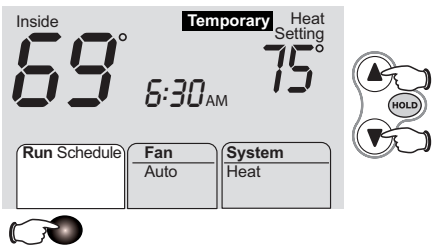


Programa la anulación del cronograma (permanente)

Presione “HOLD” para ajustar permanentemente la temperatura. Esto anulará las configuraciones de la temperatura para todos los períodos de tiempo.

La función “Hold” apaga el cronograma del programa y le permite ajustar el termostato manualmente, según sea necesario.

Cualquiera que sea la temperatura que configure, ésta se mantendrá las 24 horas del día, hasta que la cambie manualmente o presione “RUN SCHEDULE” para anular “Hold” y retomar el cronograma.

NOTA: Asegúrese de que el termostato esté configurado con el sistema que usted quiere controlar (calor, frío o automático).

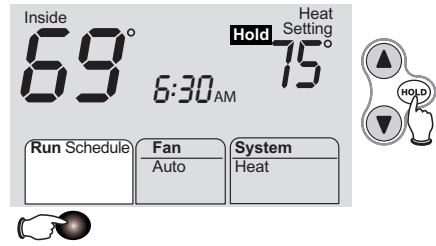

Conversión automática (calor/frío)


La conversión automática es una función que hace funcionar el acondicionador de aire y la calefacción en el mismo día. Cuando el sistema está configurado en “Auto”, el termostato elige automáticamente cuándo calentar o enfriar, dependiendo de la temperatura interior.

Las configuraciones de calor y frío deben tener 3 grados de diferencia. El termostato ajustará automáticamente las configuraciones para mantener esta separación de 3 grados (denominada banda muerta).

La diferencia de 3 grados entre las temperaturas de calor y frío es fija y no puede ser cambiada.

1. Presione hasta que la pantalla muestre “Auto”


NOTA: Quizás la configuración “Auto” del sistema no aparezca, según cómo haya sido instalado el termostato.

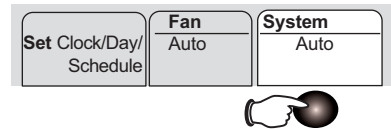

Protección del compresor incorporado

El compresor puede dañarse si se vuelve a iniciar inmediatamente después de ser apagado. Esta característica hace que el compresor demore unos minutos antes de volver a iniciarse.

Durante el tiempo de espera, el indicador mostrará el mensaje “Cool On” (o “Heat On” si tiene una bomba de calor). Cuando haya transcurrido el tiempo de espera de seguridad, el mensaje dejará de titilar y se encenderá el compresor.

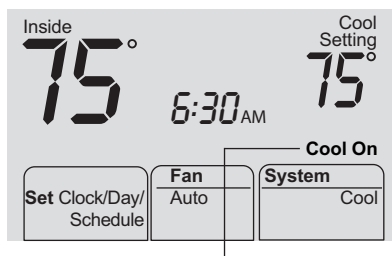

El mensaje titila hasta que haya transcurrido el tiempo de reinicio de seguridad

Adaptive Intelligent Recovery™

La función Adaptive Intelligent Recovery elimina la necesidad de conjeturas cuando se configure un cronograma. Permite que el termostato “sepa” cuánto demora su sistema de calefacción eléctrico para alcanzar la temperatura deseada.

Sólo configure el cronograma del programa con la hora que desee que la casa alcance la temperatura deseada. El termostato, luego, encenderá la calefacción

o el sistema de enfriamiento en el momento indicado para alcanzar esa temperatura y la hora programada por usted.

Por ejemplo, configure la hora para despertarse a las 6 a. m. y con una temperatura de 70°. El calor volverá antes de las 6 a. m., para que la temperatura esté a 70° para cuando se levante a las 6.

NOTA: Cuando la función “Adaptive Intelligent Recovery” (recuperación inteligente de adaptación) esté activada, el termostato mostrará en la pantalla la frase “In Recovery”.

Reemplazo de la batería


Las baterías son opcionales (para ofrecer energía de respaldo) si su termostato fue conectado para energía de CA cuando fue instalado.

Instale las baterías nuevas inmediatamente cuando la advertencia **"REPLACE BATTERY"** (reemplazo de baterías) comience a titilar. La advertencia titilará durante alrededor de dos meses antes de que se consuman las baterías.


Aunque la advertencia no aparezca, deberá reemplazar las baterías una vez por año o antes de abandonar el hogar por más de un mes.

Si las baterías se colocan antes de que transcurran dos minutos, el tiempo y el día no deberán ser configurados nuevamente. Todos los ajustes se almacenan de manera permanente en la memoria y no requieren energía de la batería.

Presione y tire para quitar.

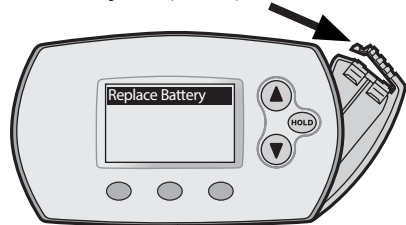

Inserte dos baterías nuevas AA alcalinas, luego, vuelva a instalar el soporte de la batería.




Ayuda al cliente

Para obtener asistencia relacionada con este producto, visite <http://honeywellhome.com/support>

Presione y tire para quitar.



Gire el termostato para ver el número de modelo y el código de fecha.

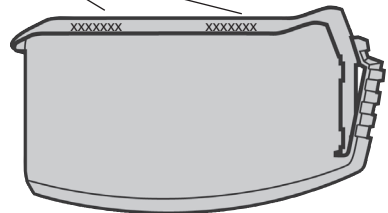

PRECAUCIÓN

Peligro De Daño En El Equipo.

Para evitar posibles daños en el compresor, no haga que el termostato funcione cuando la temperatura exterior sea inferior a 50 °F (10 °C).

En caso de inconvenientes

Si tiene dificultades con el termostato, intente seguir las sugerencias que se indican a continuación. La mayoría de los problemas pueden corregirse rápida y fácilmente.

La pantalla está vacía

- Controle el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo.
- Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y enfriamiento esté encendido.
- Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.
- Asegúrese de que las nuevas baterías AA o AAA alcalinas (según el modelo) estén instaladas correctamente (vea la página 3).

El sistema de calefacción o enfriamiento no responde

- Presione el botón **"SYSTEM"** para configurar el sistema en **"Heat"** (vea la página 2). Asegúrese de que la temperatura sea más alta que la temperatura interna.
- Presione el botón **"SYSTEM"** para configurar el sistema en **"Cool"** (vea la página 2). Asegúrese de que la temperatura sea más baja que la temperatura interna.
- Controle el interruptor de circuito y, si es necesario, reinícielo.
- Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y enfriamiento esté encendido.
- Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.
- Espere 5 minutos para que responda el sistema.

Las configuraciones de la temperatura no cambian

Asegúrese de que las temperaturas de calor y frío estén configuradas en rangos aceptables:

- Calor: De 40 °F a 90 °F (de 4.5 °C a 32 °C).
- Frío: De 50 °F a 99 °F (de 10 °C a 37 °C).

El mensaje "Cool On" o "Heat On" titila

- La función de la protección del compresor está funcionando. Espere 5 minutos para que el sistema se vuelva a iniciar de forma segura, sin dañar el compresor (vea la página 3).

Para recuperar las configuraciones predeterminadas

Siga estos pasos para recuperar las configuraciones predeterminadas:

1. Presione **"SET CLOCK/DAY/SCHEDULE"**.
2. Presione **"SET CLOCK/DAY/SCHEDULE"**.
3. Presione **"DONE"** y **"NEXT"** al mismo tiempo durante 4 segundos.

Garantía limitada de 5 años

Información de la garantía disponible en honeywellhome.com/support.



resideo

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

www.resideo.com 69-1921EFS-09 M.S. Rev. 07-20 | Printed in United States.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc., Golden Valley, MN
©2020 Resideo Technologies, Inc. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
All rights reserved.



69-1921EFS-09